provider
CONTROLS

¥qe ! A ! ¹ L¥Mõàq> ! ḱ èđƒĻq şŦ èĻƎşĻ ψḱφτ ʅ !

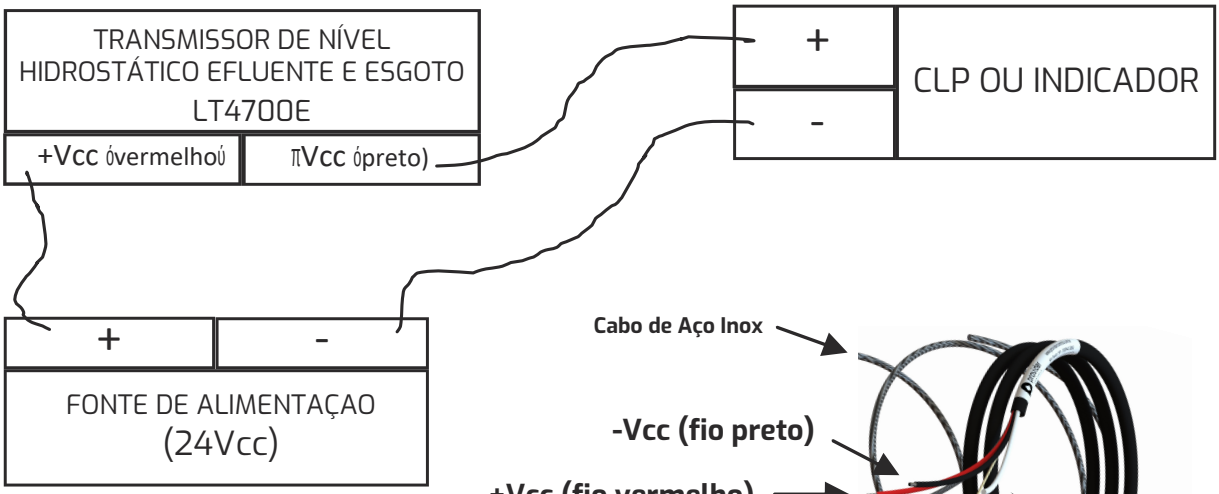

RECOMENDAÇÕES

1) A instalação, desejavelmente deve ser executada por profissional qualificado nas funções de eletricistas ou instrumentistas com treinamento realizado da norma NR10 (norma regulamentadora responsável por estabelecer as condições mínimas para a integridade física do colaborador no sentido de segurança e saúde em atividades nas instalações elétricas e serviços em eletricidade).

2) Certifique-se antes de realizar a interligação elétrica se a fonte de alimentação encontra-se desligada/desenergizada.

3) Identifique de forma correta a polarização da fonte de alimentação e do instrumento ao qual irá interligar, a fim de evitar curto circuitos e danificar os equipamentos. O auxílio de um multímetro poderá ajudá-lo.

4) A fonte de alimentação deve ser energizada somente após a interligação elétrica concluída.